




Smart METER

KORTE INSTALLATIEHANDLEIDING





Algemene indeling van de schakelkast

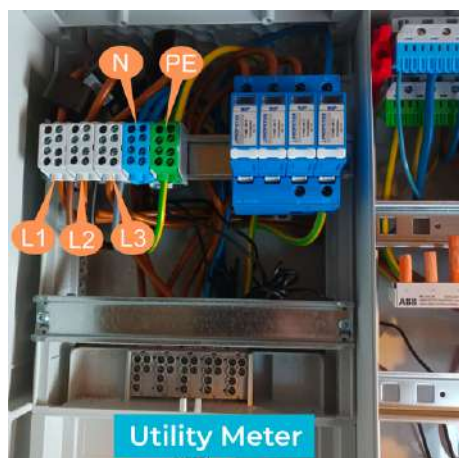

Controleer de bedrading in de schakelkast en let daarbij goed op de juiste fasevolgorde.


Type elektriciteitsnet en aansluitklemmen voor wisselstroom

TN-S

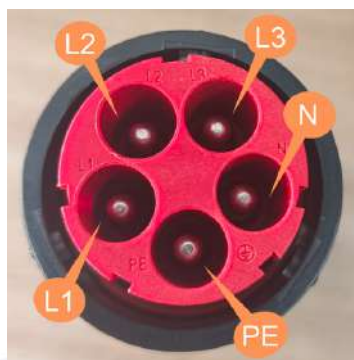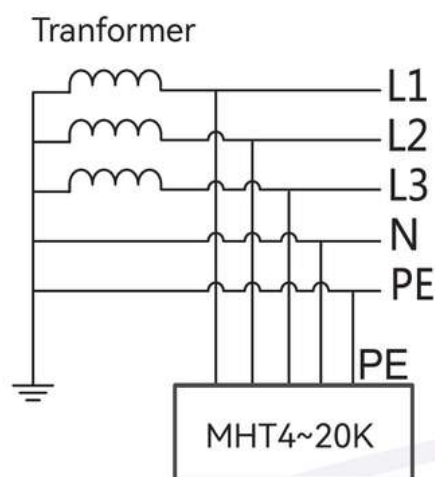

Zorg ervoor dat de omvormer en het net in de juiste fasevolgorde zijn aangesloten.

Uiterlijk van de omvormer

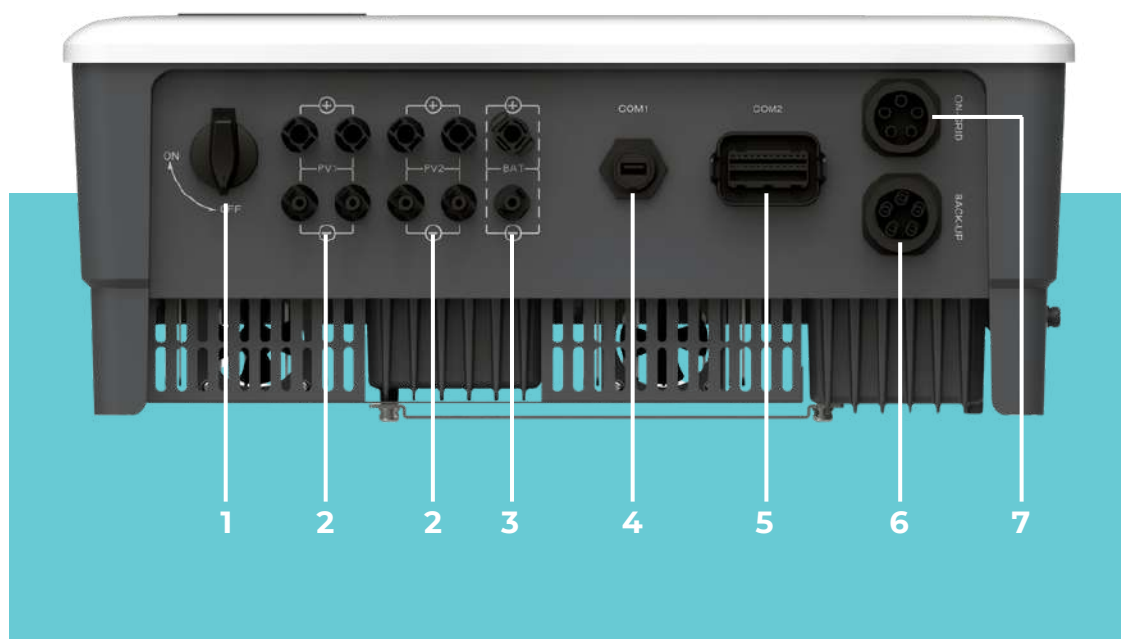


- | | |
|------------------------|--|
| 1 DC-SCHAKELAAR | 5 multifunctioneel (METER/BMS/RS485/DRED) |
| 2 PV-ingang | 6 back-up (wisselstroomuitgang) |
| 3 accu-ingang | 7 aangesloten op het net (AC-ingang) |
| 4 (WiFi/LAN/4G) | |

Installatie van de meter

Spanningsmeting

Schrijfprocedure

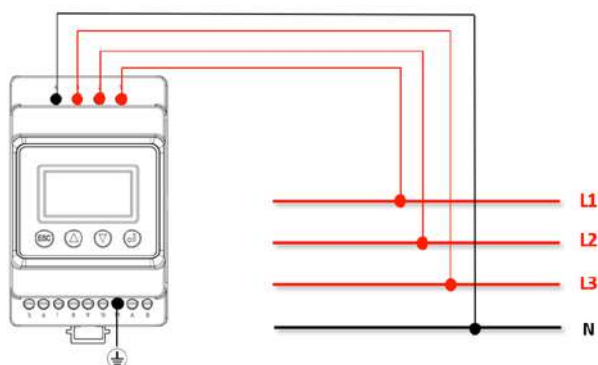


Bijbehorende tabel

RMK	Net
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
11	PE

Installatie van de meter

Stroom meting

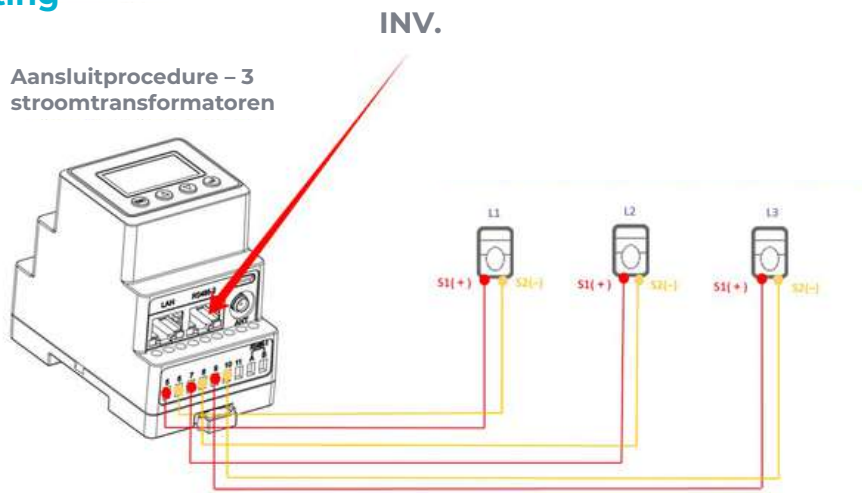

Bijbehorende tabel

	5	6	7	8	9	10
CT	L1-S1	L1-S2	L2-S1	L2-S2	L3-S1	L3-S2

Elektrisch bedradingsschema

